


○ 8月23日(金)現在のプール水における放射能モニタリング及びプール施設内の空間放射線量は次の通りです。

- 1 水質検査の結果、プール水の放射能は不検出です。  
(ヨウ素131, セシウム134, 137の検出限界値を0.1Bq/kgとして測定)
- 2 プール施設内の空間放射線量

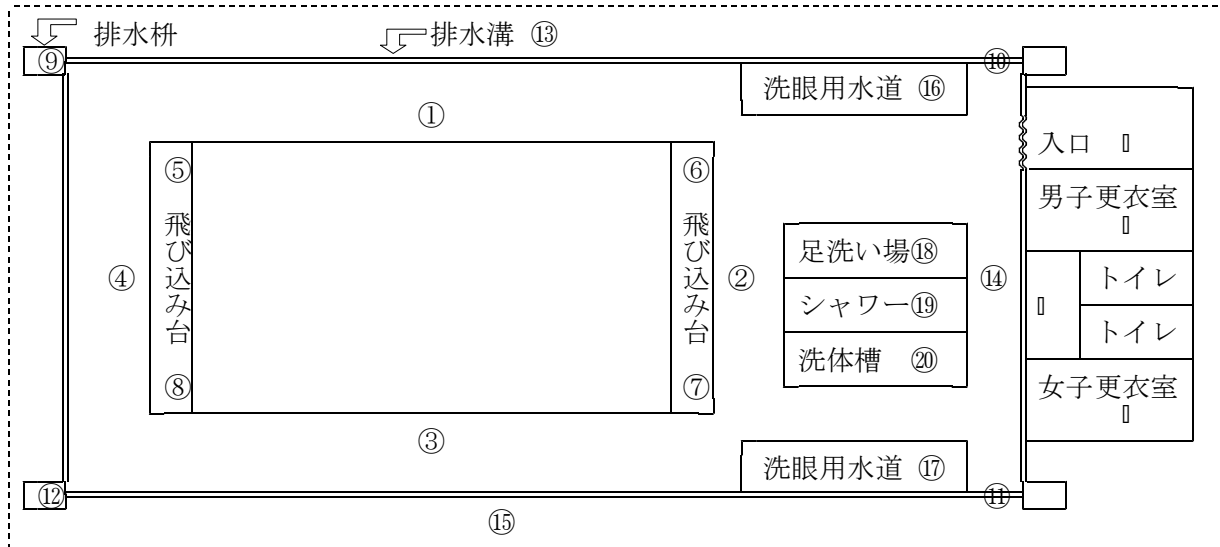

場 所	2013年 8/23(金)	場 所	2013年 8/23(金)
プールサイド	① 0.13(0.13)	排水溝	⑬ 0.12(0.11)
	② 0.15(0.15)		⑭ 0.10(0.10)
	③ 0.10(0.11)		⑮ 0.14(0.14)
	④ 0.14(0.14)	洗眼用水道	⑯ 0.10(0.10)
飛び込み台	⑤ 0.13(0.13)		⑰ 0.09(0.09)
	⑥ 0.14(0.14)	⑱ 0.10(0.09)	
	⑦ 0.14(0.14)	⑲ 0.10(0.10)	
	⑧ 0.17(0.15)	⑳ 0.10(0.10)	
排水枡	⑨ 0.18(0.18)	緑マット(入口)	□ 0.10(0.09)
	⑩ 0.19(0.16)	更衣室	□ 0.06(0.06)
	⑪ 0.13(0.11)		□ 0.06(0.06)
	⑫ 0.27(0.20)	トイレ	□ 0.09(0.09)

《単位  $\mu$  Sv/h 括弧外：地表1cm 括弧内：地表50cm》